


| 凡例 | |
|--------------|--------------|
| KBM±0=SGLとする | FL=SGL+704 |
| ±0 | SGLからの高低差を示す |
| ±0 | FLからの高低差を示す |
| 消防 | 消防活動上有効な開口部 |

- ・患者利用の出入口には段差は無いものとする。
- ・水道法第16条及び水道法施行令第5条の規定に基づき適切に施行する。
- ・下水道法第10条第1項及び下水道法施行令第8条の規定に基づき適切に施行する。
- ・電気事業法の規定に基づき適切に施行する。
- ・H24国土省告示第1447号により小型電気温水器はメーカー指定の固定方法にて設置し転倒防止措置を行うものとする。
- ・ガス引き込みは無し。
- ・火気使用室は無し。

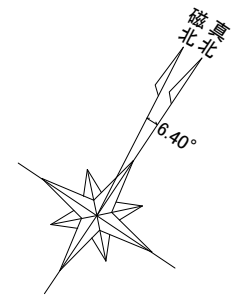

勾配 1/12

手摺: H=750~850
足元立上: H=50

スロープ
・表面は粗面又は滑りにくい仕上げとする。
・周囲の部分と容易に識別できる仕上げとする。

モニタ付インターホン